


浄水機配管図

—— 既設部材

—— 現地新設部分

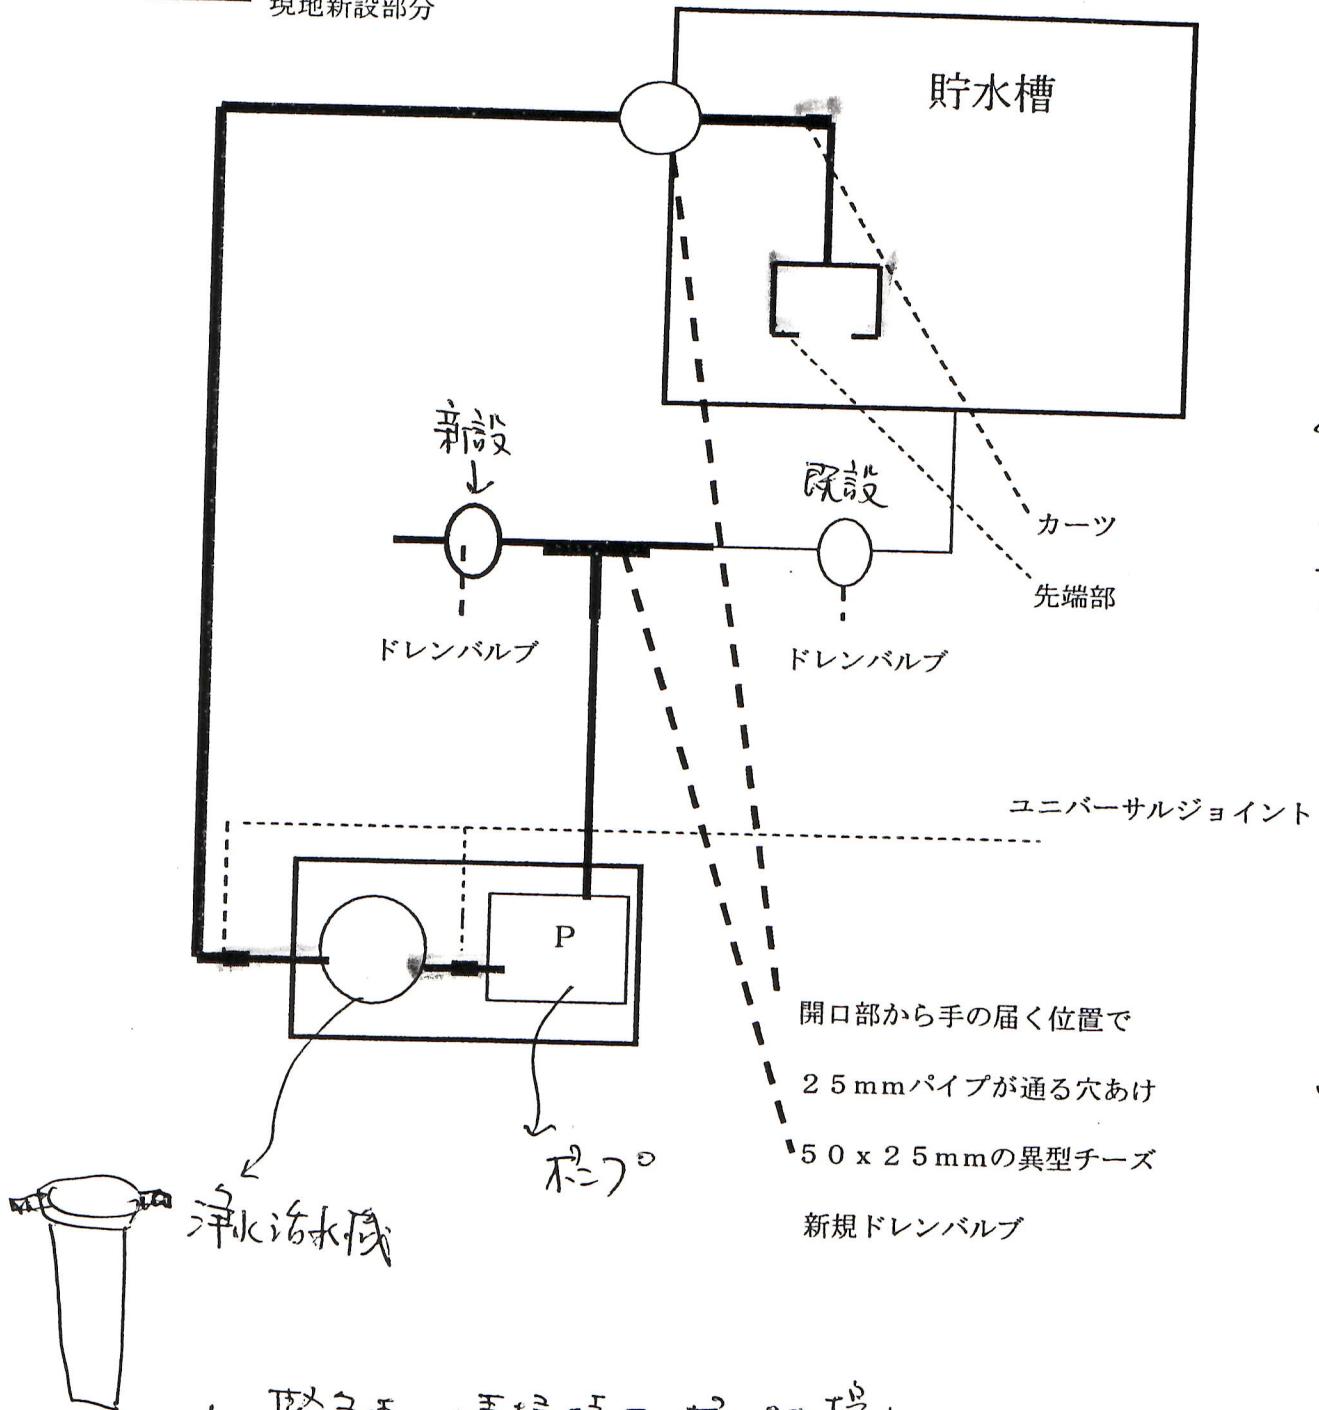

マナウォーター
水環境浄水システム

1. 緊急時や清掃時はポンプを停止し、
既設ドレンバルブを締めること。(水を空にする場合は新旧バルブを
開放し水を抜くこと)
2. 通常は既設ドレンバルブを(開)
新設ドレンバルブを(閉)とする。
3. ポンプが停止した場合は既設ドレンバルブを閉めて、
復旧する。復旧後既設ドレンバルブを開くこと。